

ECOFLO®

Filière compacte à fragments de coco

RÉF : 32 97 67

AGRÈMENT
2016-003 EXT11-MOD02

5EH

SORTIE
BASSE

LIGNE

PE

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées de type filtre compact végétal à fragment de coco

GARANTIES

GARANTIE


10
ANS
CUVEGARANTIE
PERFORMANCE
FILTRE

LES + PRODUITS

- Filtre végétal
- Fonctionne sans énergie
- Compact : 1 seul ouvrage à poser
- Livré prêt à poser
- Adapté à tous type de terrain (y compris nappe)
- Poste de prélèvement intégré
- Faible perte de fil d'eau

COMPOSITION

Fosse 3 m³
avec préfiltre
PF17 et CPS
intégrés

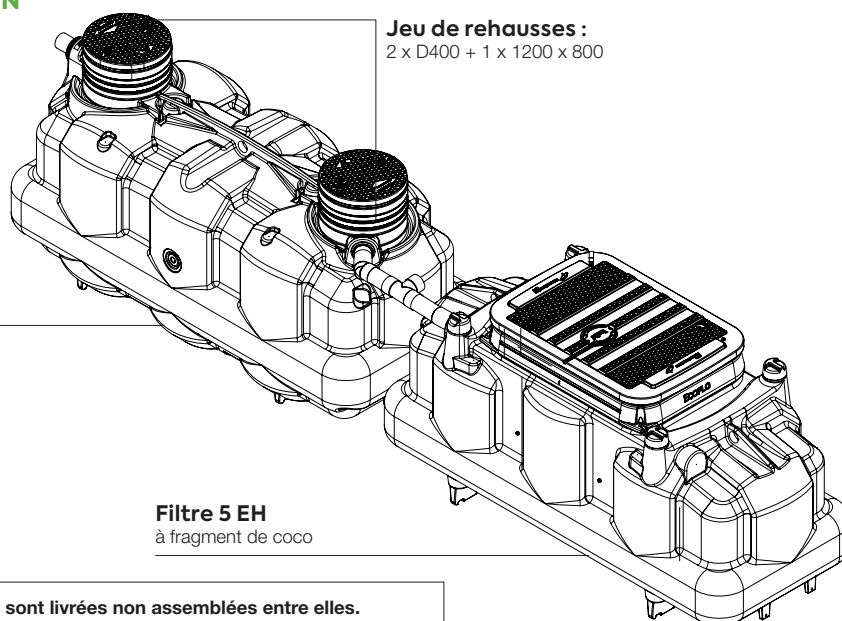

Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier

Inclus également : Sangles de manutention, pochette documentation et visite fabricant (un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	Trou d'homme	Référence	Désignation	Nbr maximum
Rehausse fosse	X 2	39 70 55	D400 H150 rotomoulée (2022)	2 max par trou d'homme (+ rehausse intégrée)
Rehausse filtre	X 1	39 70 55	1200 x 800 H150 rotomoulée (2022)	2 max (+ rehausse intégrée)
Sangle ancrage		33 00 28	Sangle d'ancrage (unité)	4 unités par filière
Ancrage sans béton		37 93 55	Kit ancrage sans béton 5 EH Ligne	1 max

ECOFLO®

Filière compacte à fragments de coco

RÉF : 32 97 67

AGRÈMENT
2016-003 EXT11-MOD02

5EH

SORTIE
BASSE

LIGNE


PE

EH	CUVE	DIMENSIONS (EN M)			Accès (m)	FEE** (m)	FES** (m)	PERTE DE FIL D'EAU (M)	SURFACE AU SOL m²	DIAM ENTRÉE (MM)	DIAM SORTIE (MM)	POIDS (KG)
		LONG.	LARG.	HAUT.*								
5	Fosse	2,90	1,22	1,44	2 x Ø0.40	1.12/ -0.32	1.08/-0.36	0,04	3,54	100	100	138
	Filtre		1,20	1,40	1 x 1.14 x 0.74	1.06/ -0.34	0.10/ -1.30	0,96	3,48			411


*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couverte non monté

** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).

Côtes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des côtes réelles). Une distance de 20 cm entre la fosse et le filtre est recommandée.

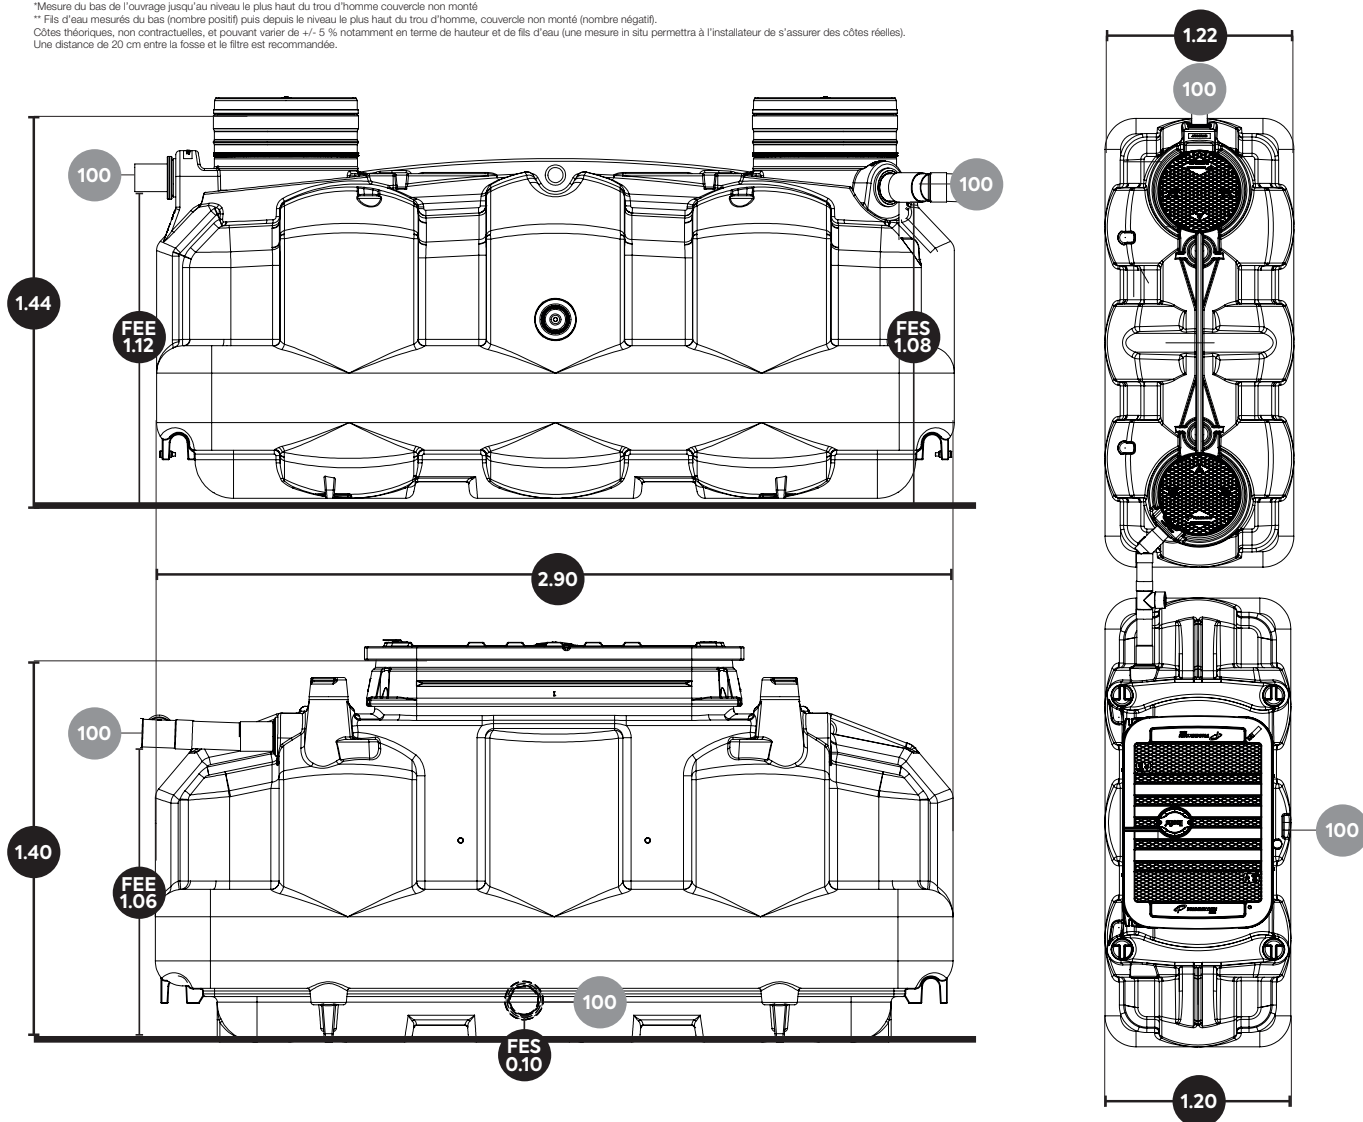


Espace pro PT-EauEnvironnement.fr

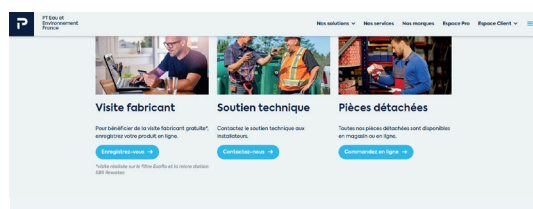DWG, documentations pro. documentations techniques
en accès libre

AUTRES DOCUMENTATIONS



Notice de pose

Plans
d'implantationAccédez à l'Espace Pro
PT-EauEnvironnement.fr