

ECOFLO®

Filière compacte à fragments de coco

RÉF : 32 97 68

AGRÈMENT
2016-003 EXT11-MOD02

5EH

SORTIE
HAUTE

LIGNE

PE

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées de type filtre compact végétal à fragment de coco

GARANTIES

GARANTIE

10
ANS
CUVE


GARANTIE
PERFORMANCE
FILTRE

LES + PRODUITS

- Filtre végétal
- Fonctionne sans énergie
- Compact : 1 seul ouvrage à poser
- Livré prêt à poser
- Adapté à tous type de terrain (y compris nappe)
- Poste de relevage et alarme de niveau intégrés
- Faible perte de fil d'eau

COMPOSITION

Fosse 3 m³
avec préfiltre
PF17 et CPS
intégrés

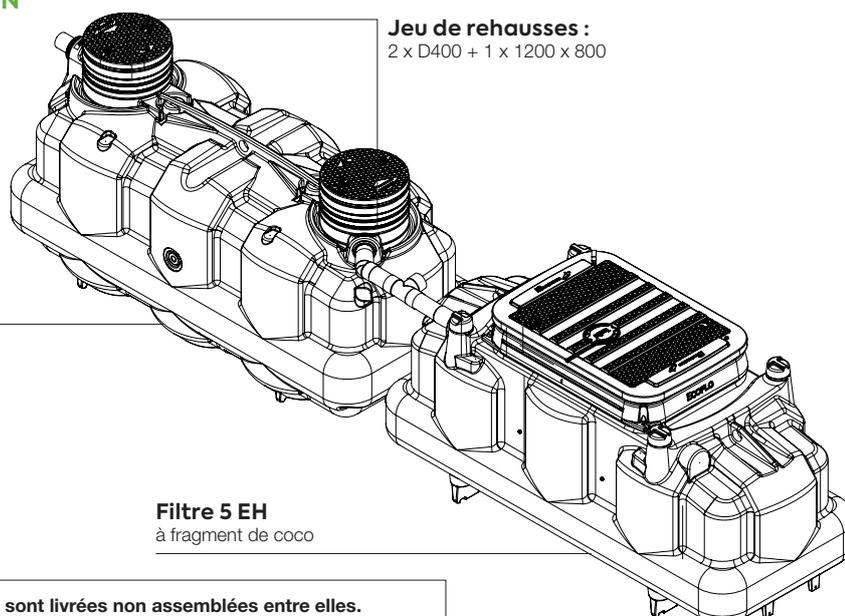

Jeu de rehausses :
2 x D400 + 1 x 1200 x 800

Filtre 5 EH
à fragment de coco



Poste de
refoulement
intégré
avec connecteur
électrique étanche



Alarme de niveau



Clapet anti retour

i Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier

Inclus également : Sangles de manutention, pochette documentation et visite fabricant (un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	Trou d'homme	Référence	Désignation	Nbr maximum
 Rehausse fosse	X 2	39 70 55	D400 H150 rotomoulée (2022)	2 max par trou d'homme (+ rehausse intégrée)
 Rehausse filtre	X 1	39 76 30	1200 x 800 H150 rotomoulée (2022)	2 max (+ rehausse intégrée)
 Sangle ancrage		33 00 28	Sangle d'ancrage (unité)	4 unités par filière
Ancrage sans béton		37 93 55	Kit ancrage sans béton 5 EH Ligne	1 max

ECOFLO®

Filière compacte à fragments de coco


RÉF : 32 97 68

AGRÈMENT
2016-003 EXT11-MOD02



EH	CUVE	DIMENSIONS (EN M)			Accès (m)	FEE** (m)	FES** (m)	PERTE DE FIL D'EAU (M)	SURFACE AU SOL m ²	DIAM ENTRÉE (MM)	DIAM SORTIE (MM)	POIDS (KG)
		LONG.	LARG.	HAUT.*								
5	Fosse	2,90	1,22	1,44	2 x Ø0.40	1.12/-0.32	1.08/-0.36	0,04	3,54	100	100	138
	Filtre		1,20	1,40	1 x 1.14 x 0.74	1.06/-0.34	1.06/-0.34	0	3,48	100	PVC pression D32 ou raccord plession 3/4"	421

* Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté
 ** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).
 Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles).
 Une distance de 20 cm entre la fosse et le filtre est recommandée.

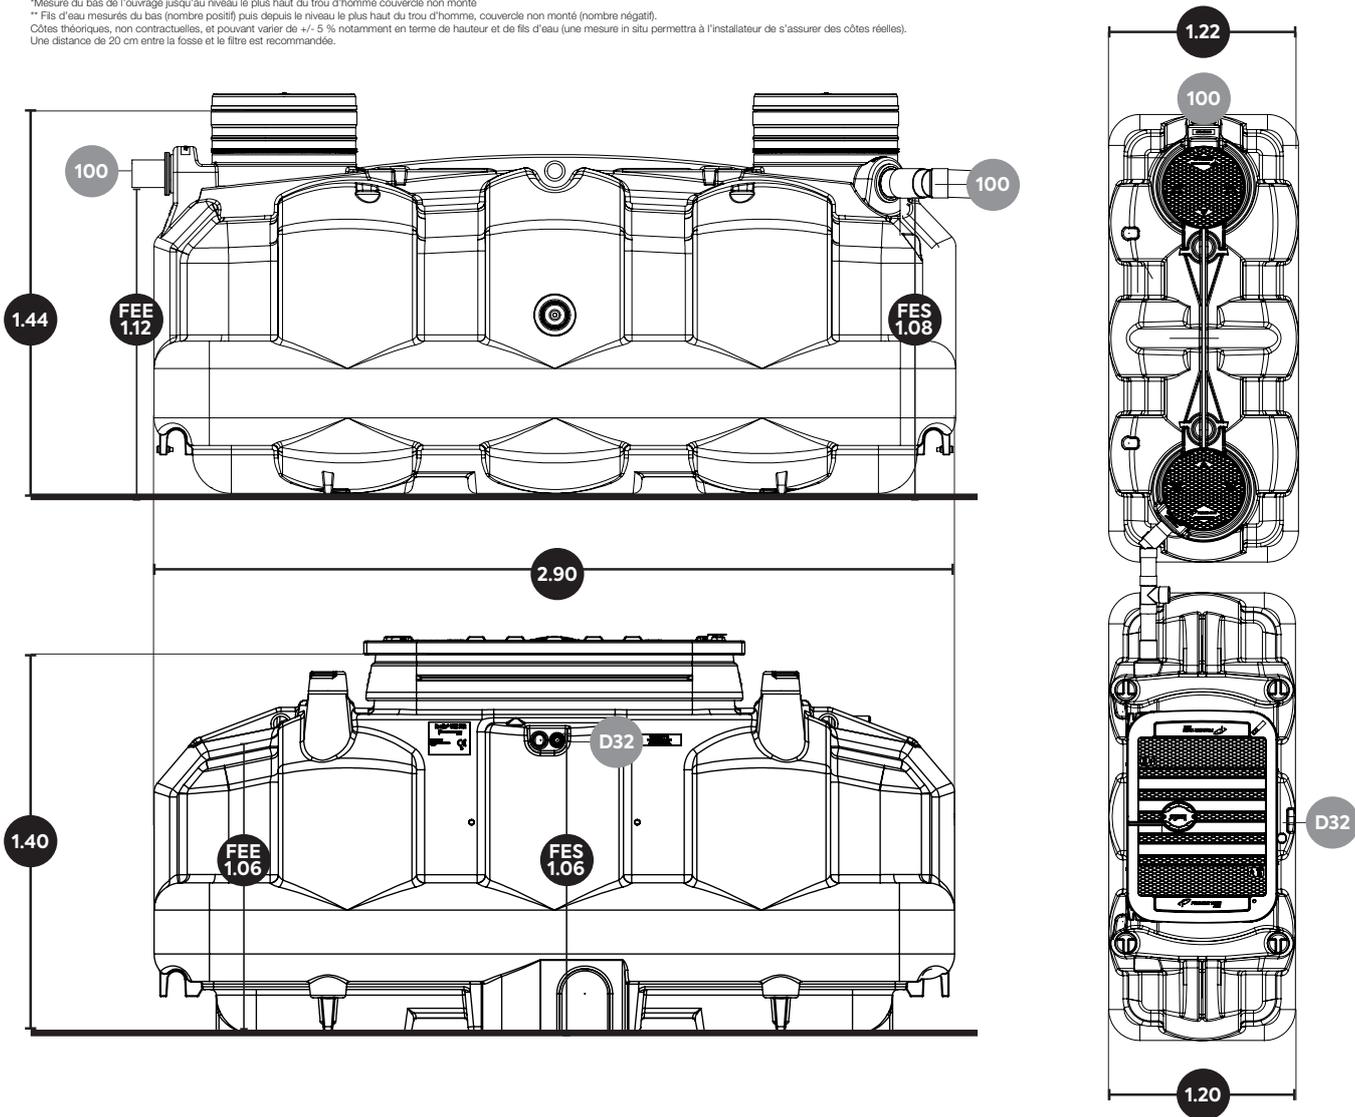

FOCUS SUR SORTIE HAUTE



Fiche technique sortie haute




Accédez à l'Espace Pro PT-EauEnvironment.fr

AUTRES DOCUMENTATIONS



Notice de pose



Plans d'implantation



Accédez à l'Espace Pro PT-EauEnvironment.fr