

ECOFLO®

Filière compacte à fragments de coco

RÉF : 32 97 76

AGRÈMENT
2016-003 EXT12-MOD02

6EH

SORTIE
HAUTE

LIGNE

PE

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées de type filtre compact végétal à fragment de coco

GARANTIES

GARANTIE


10
ANS
CUVEGARANTIE
PERFORMANCE
FILTRE

LES + PRODUITS

- Filtre végétal
- Fonctionne sans énergie
- Compact : 1 seul ouvrage à poser
- Livré prêt à poser
- Adapté à tous type de terrain (y compris nappes)
- Poste de relevage et alarme de niveau intégrés
- Faible perte de fil d'eau

COMPOSITION

Fosse 3,6 m³
avec préfiltre
PF17 et CPS
intégrés

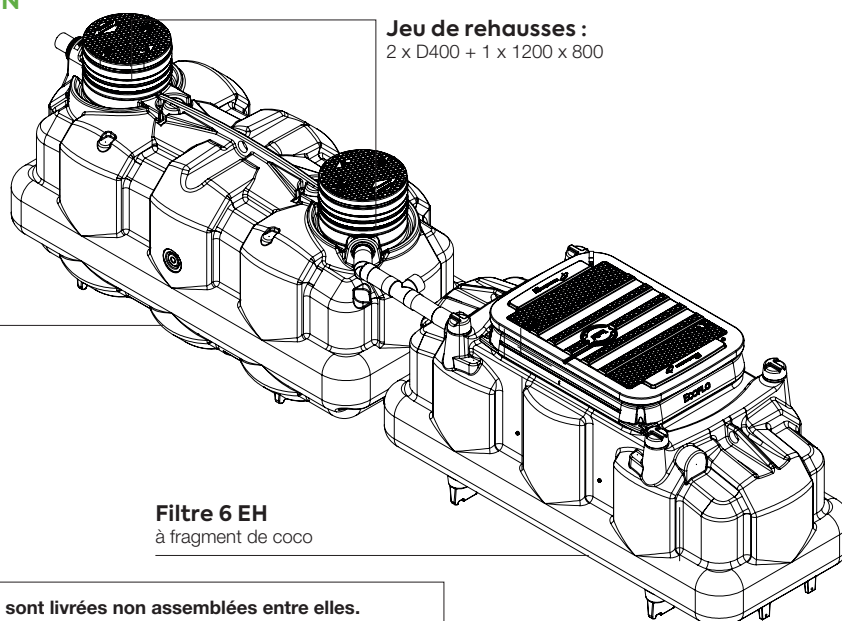

Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier



**Poste de
refoulement
intégré**
avec connecteur
électrique étanche



Alarme de niveau



Clapet anti retour

Inclus également : Sangles de manutention, pochette documentation et visite fabricant (un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	Trou d'homme	Référence	Désignation	Nbr maximum
Rehausse fosse	X 2	39 70 55	D400 H150 rotomoulée (2022)	2 max par trou d'homme (+ rehausse intégrée)
Rehausse filtre	X 1	39 76 30	1200 x 800 H150 rotomoulée (2022)	2 max (+ rehausse intégrée)
Sangle ancrage		33 00 28	Sangle d'ancrage (unité)	4 unités par filière
Ancrage sans béton		37 93 55	Kit ancrage sans béton 6 EH Ligne	1 max

ECOFLO®

Filière compacte à fragments de coco

RÉF : 32 97 76

AGRÈMENT
2016-003 EXT12-MOD02

6EH

SORTIE
HAUTE


LIGNE

PE

EH	CUVE	DIMENSIONS (EN M)			Accès (m)	FEE** (m)	FES** (m)	PERTE DE FIL D'EAU (l)	SURFACE AU SOL m²	DIAM ENTRÉE (MM)	DIAM SORTIE (MM)	POIDS (KG)
		LONG.	LARG.	HAUT.*								
6	Fosse	3,45	1,22	1,44	2 x Ø0.40	1.12/-0.32	1.08/-0.36	0,04	4,24	100	100	161
	Filtre		1,20	1,40	1 x 1.14 x 0.74	1.06/-0.34	1.06/-0.34	0	4,14	100	PVC pression D32 ou raccord plession 3/4"	506

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté


** Fil d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).

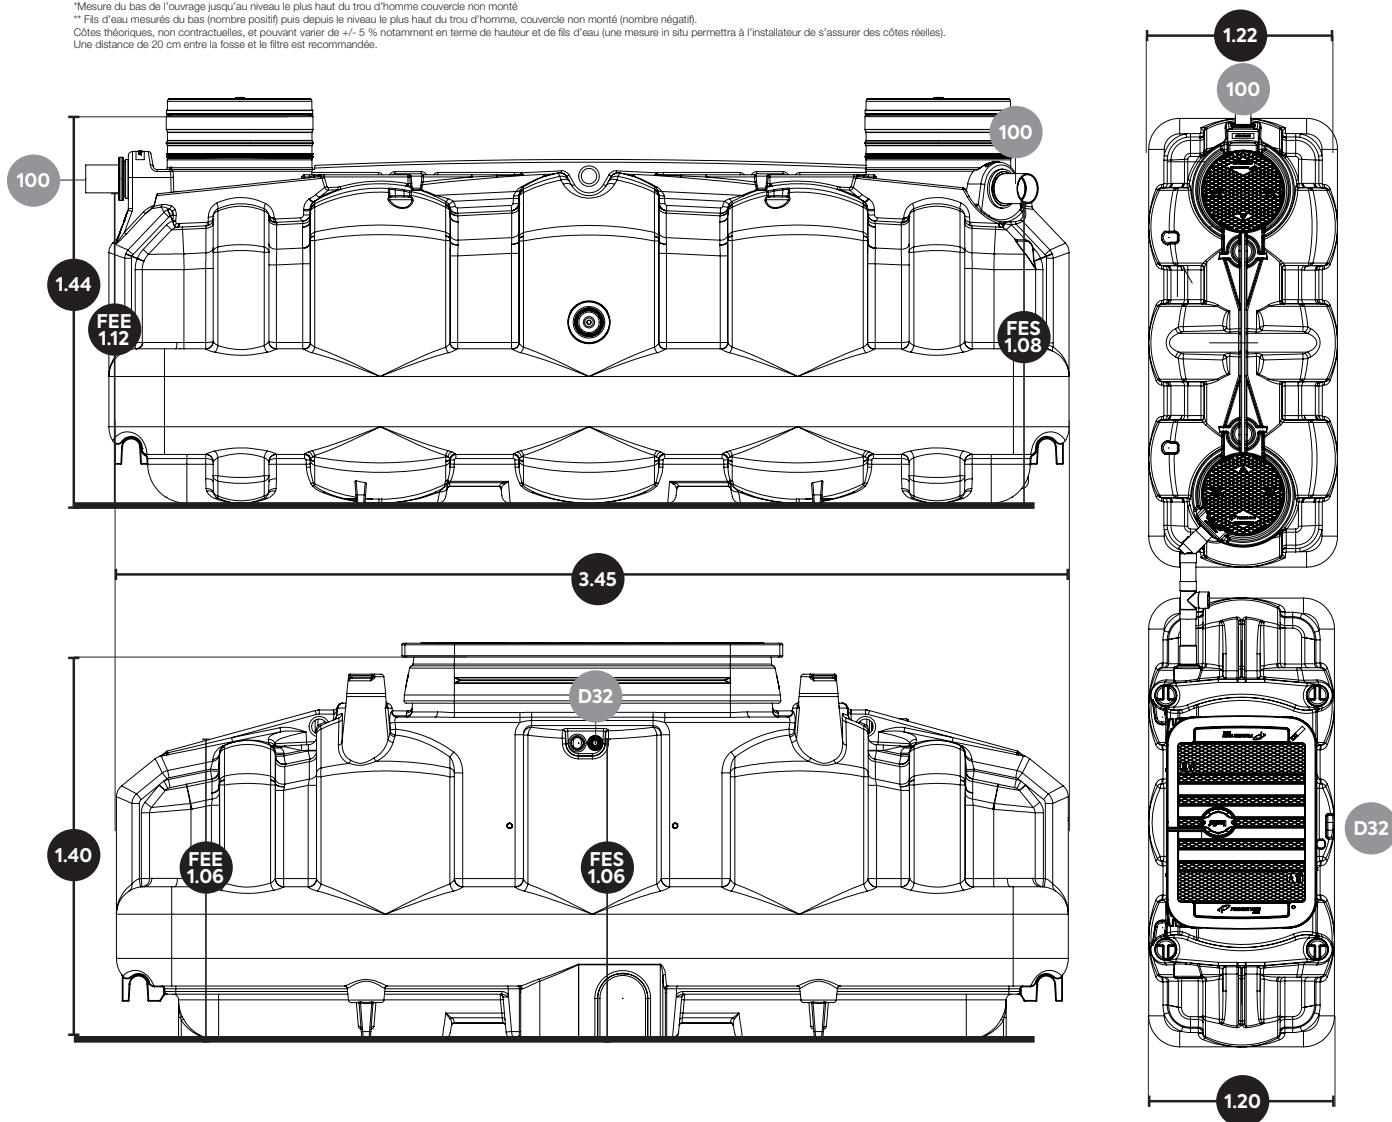Côtes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fil d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des côtes réelles).
Une distance de 20 cm entre la fosse et le filtre est recommandée.


FOCUS SUR SORTIE HAUTE

Fiche technique
sortie hauteAccédez à l'Espace Pro
PT-EauEnvironnement.fr

AUTRES DOCUMENTATIONS



Notice de pose

Plans
d'implantationAccédez à l'Espace Pro
PT-EauEnvironnement.fr